


# Załącznik nr 3

## Zobacz jakie straty powodują kropelki !

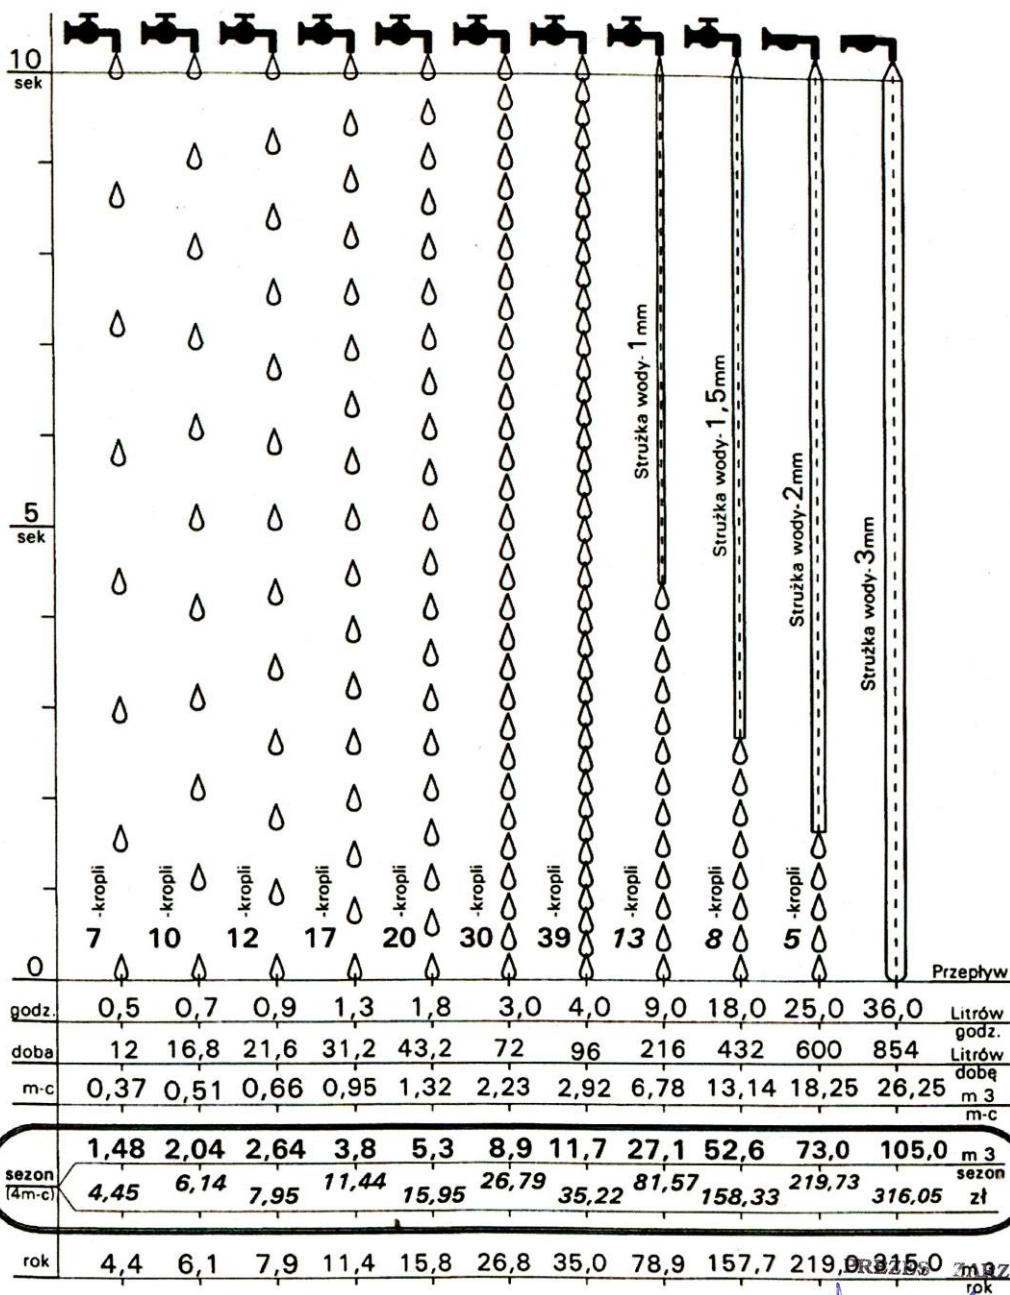

źródło : Zakład Wodociągów i Kanalizacji ZWiK

CZŁONEK ZARZĄDU  
KIEROWNIK inż. Piotr Lebieziński  
d/s techniczno-eksploatacyjnych  
inż. inż. Agnieszka Władysławowska  
upr. nr LOD/1956/OWOK/12